

PIWNICE


Czujnik temperatury zewnętrznej

Uziom otokowy

LIVCY 2x1-mm2

w RL na uchwytych

magistrala połączeń wyrównawczych
FeZn 30x4

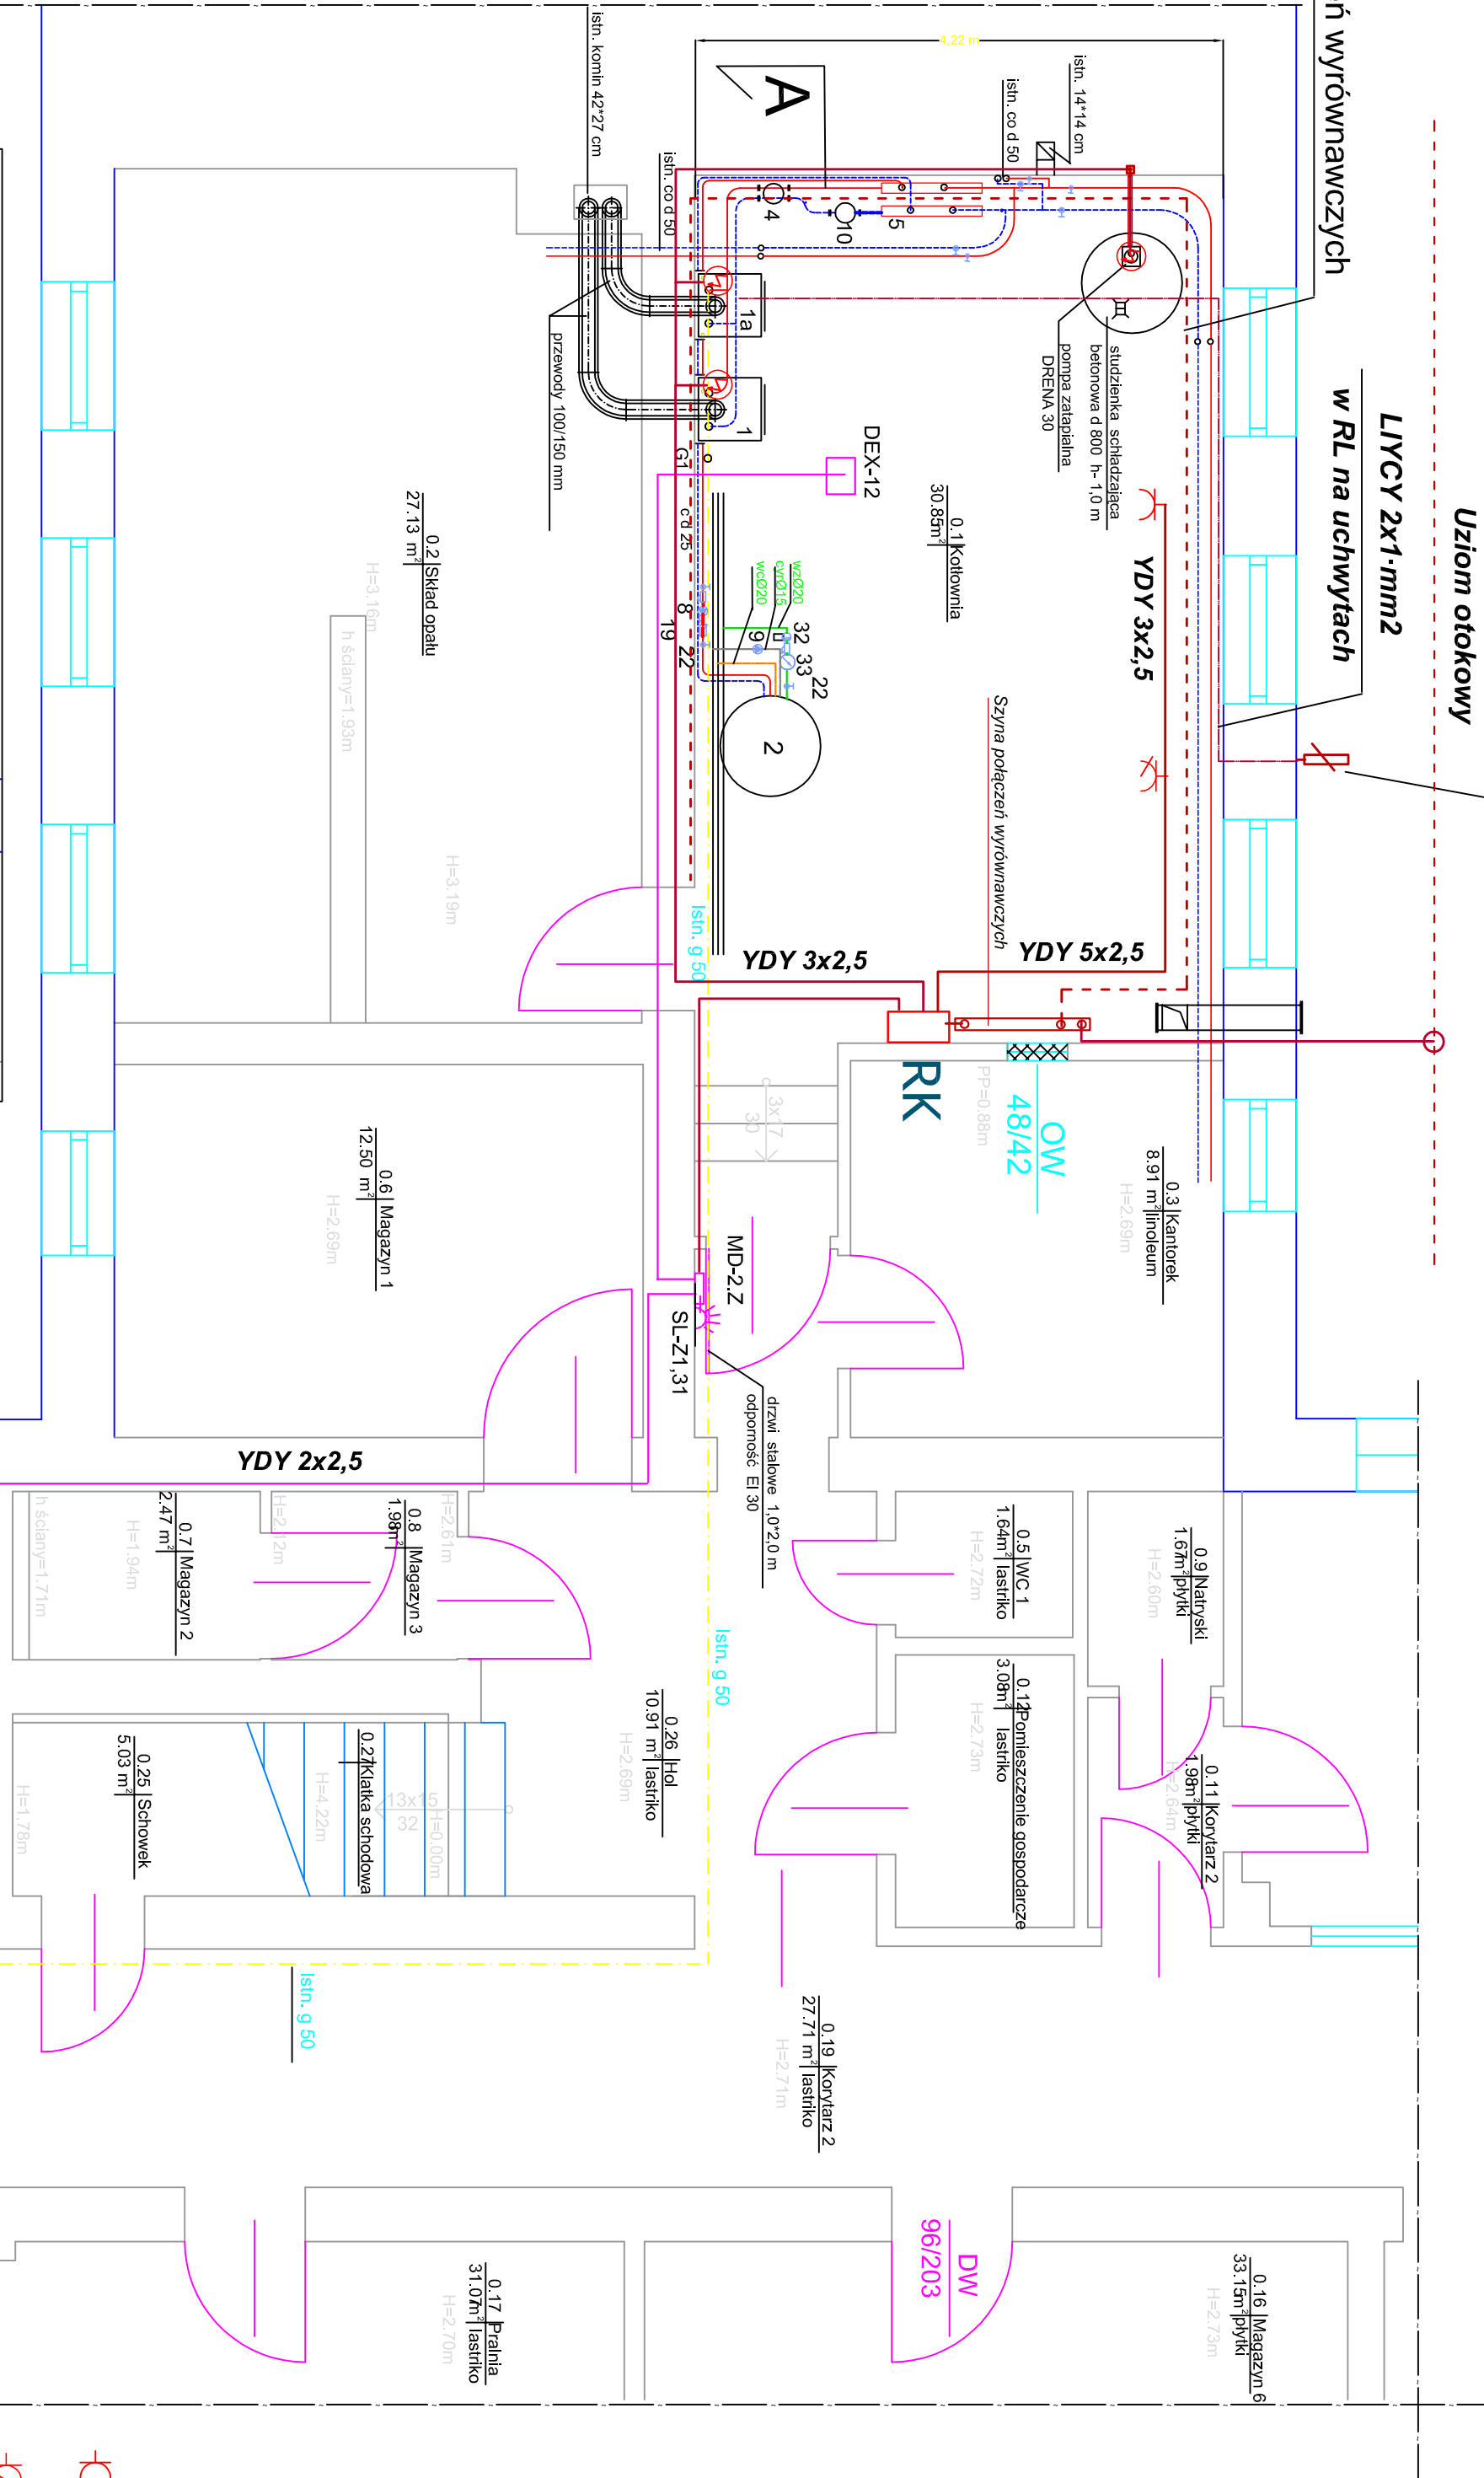


LEGENDA:

⌋ GNIAZDO 230V Z BOLCEM IP 65

⌋ Gniazdo stałe z wyłącznikiem 0-1 16A 5P 400V + 2P+Z 230V IP44 COMBO-POL 96061541W

⌋ MIEJSCE PODŁĄCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rzut parteru
(fragment)

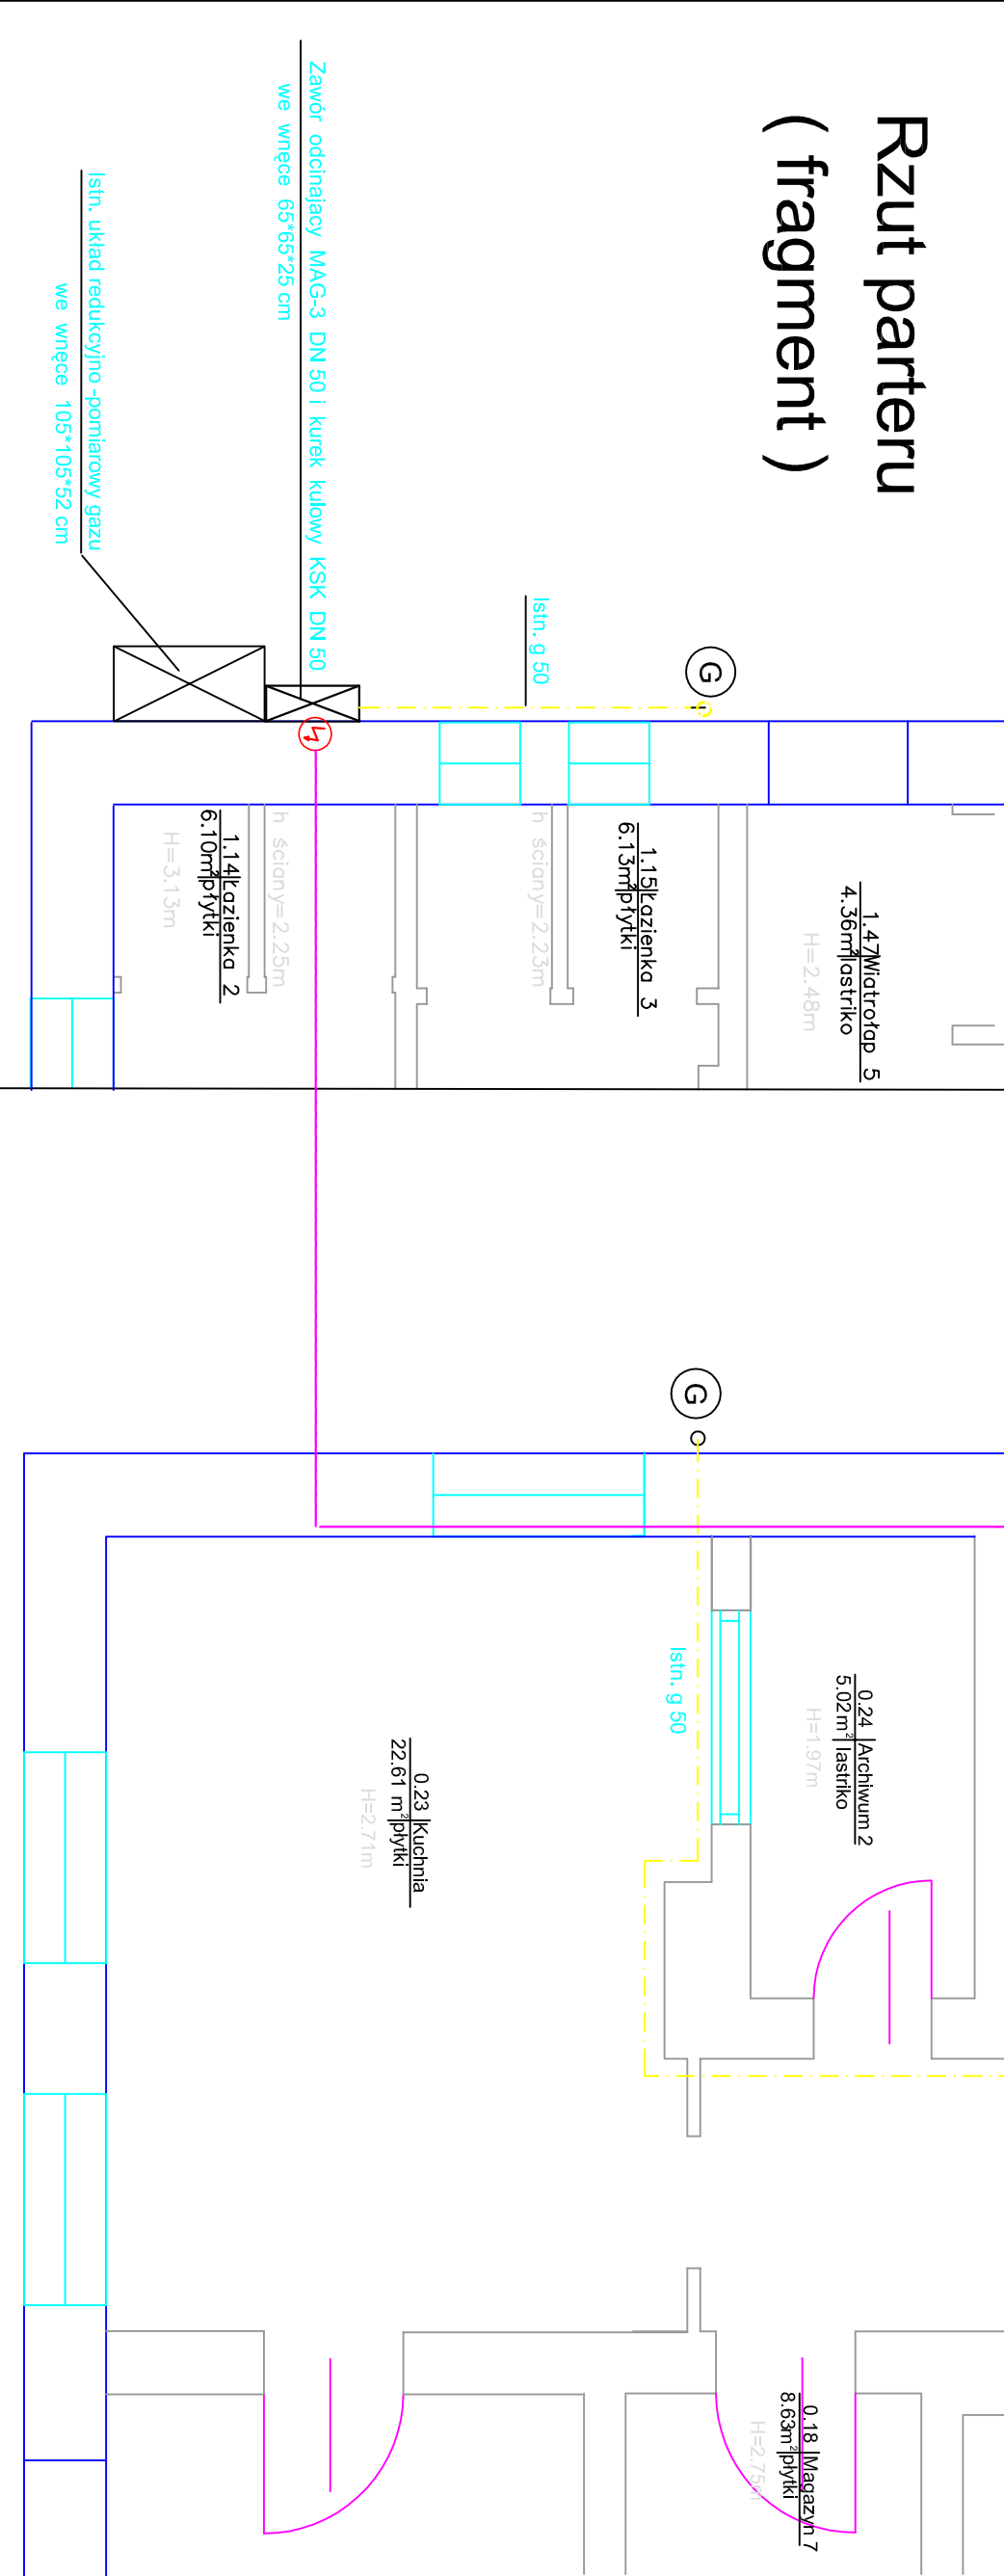

| | | | |
|--|-----------------------------|---------------|-------------|
| BUDYNEK NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ | | | |
| Radymno ul. Legionów 1 | | | |
| Młasto Radymno ul. Lwowska 20 37-550 Radymno | | | |
| PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI | Nr. Upr. | Podpis | |
| BRANŻA: | ELEKTRYCZNA | | |
| PROJEKTOWAL | mgr inż. ALEKSANDER ŚWIEŻEK | E-88/77 | |
| SPRAWDZIL | mgr inż. ZDZISŁAW POMAJEK | 231/72 | |
| Instalacje elektryczne - Rzut kotłowni | | Data: 03.2018 | Skala: 1:50 |
| | | Nr rys. | E-01 |