




Opis	Zasilanie tablicy TM - Stołówka	Zasilanie tablicy TG	Kontrolka Obecności napięcia
Obwód - Moc	49,7 kW	14 kW	-
Przewód - Przekrój	35 mm2	Istniejący	-
Typ kabla	LgY	Istniejący	-
Typ izolacji kabla	LgY	Istniejący	-
Długość kabla	12 m	-	-

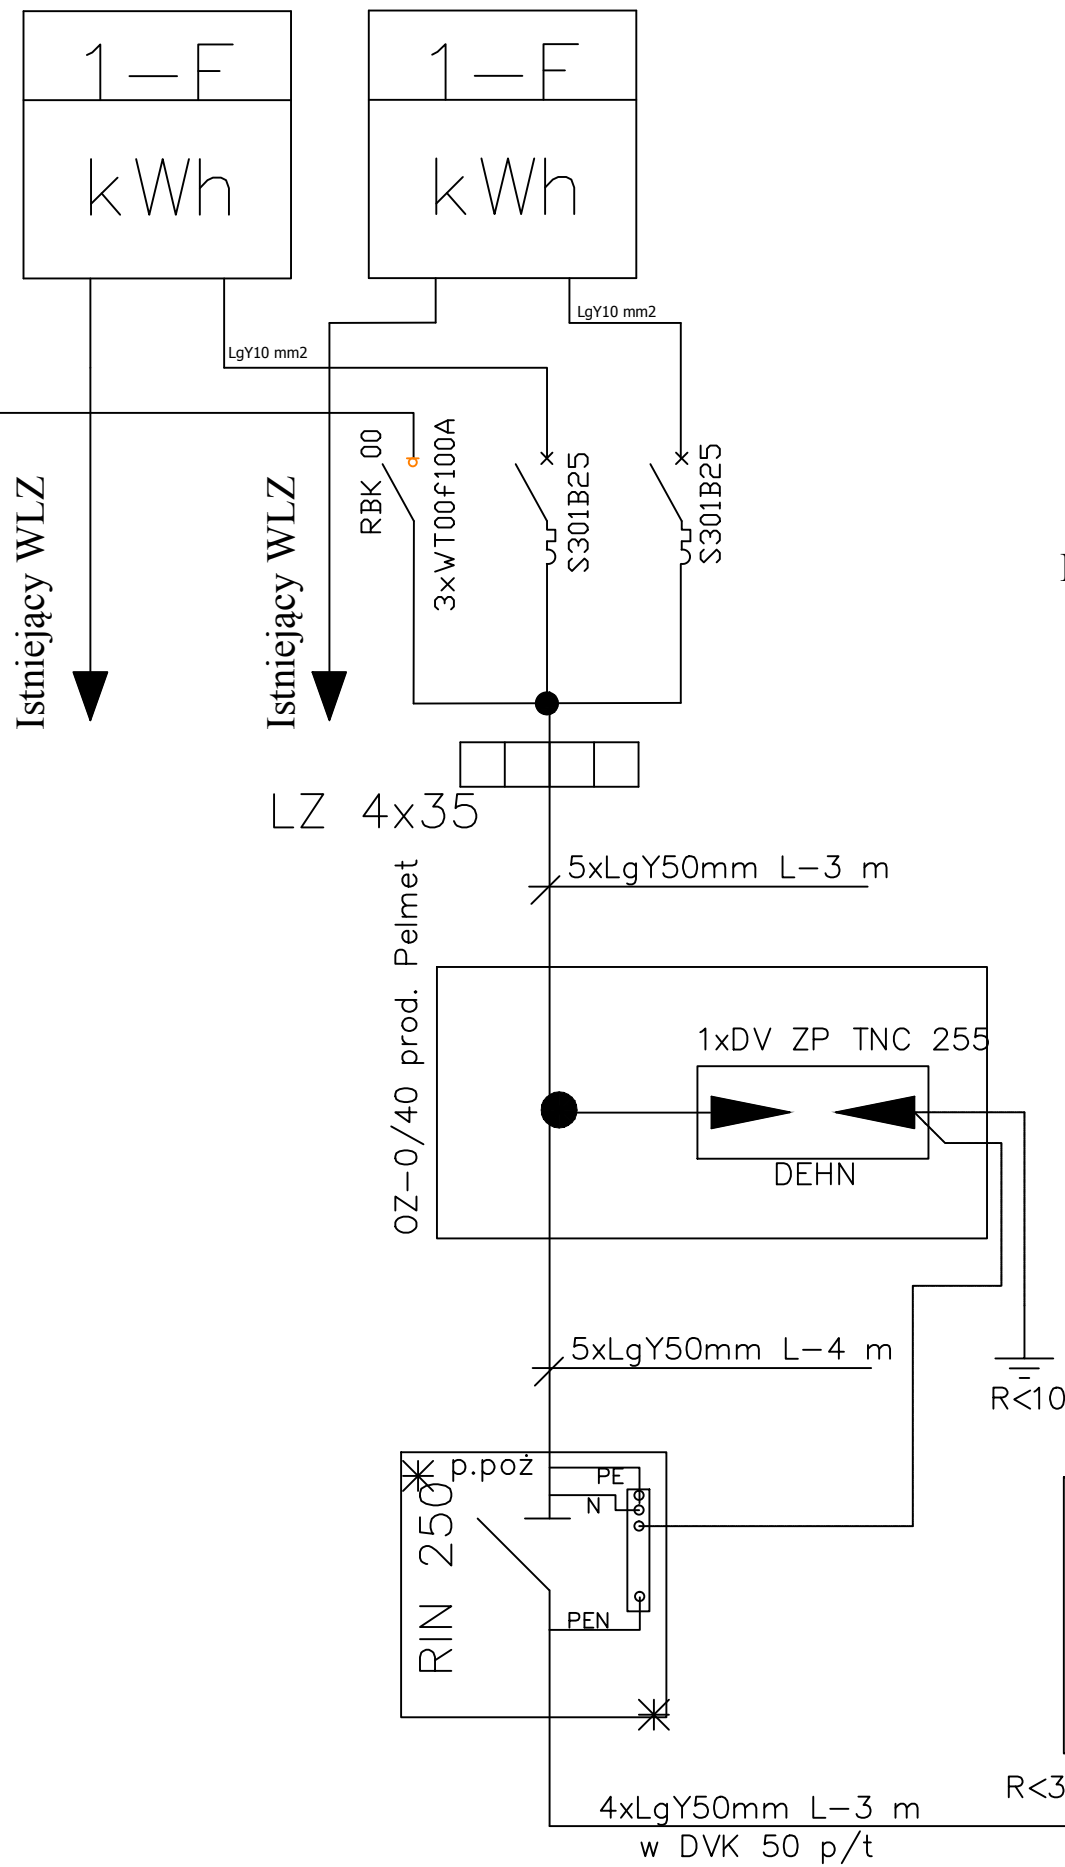

Istniejące urządzenia do przebudowy



Istniejące złącze ZK-3e nr 47



Od zł. nr 47 do zł. nr 48

	NAZWA OBIEKTU	REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ	TYTUŁ RYSUNKU	Rozdzielnica TL+RG	skala: -
	ADRES OBIEKTU	ul. Sienkiewicza 4, 37-550 Radymno dz. nr 1650, jedn. ewid. Radymno			
	INWESTOR	SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. Sienkiewicza 10, RADYMNO	PROJEKTANT	mgr inż. Aleksander Początek upr. bud. PDK/0078/PWOE/12	Nr rys.: E-7
	FAZA OPRACOWANIA	REMONT BUDYNKU			
	BRANŻA	Elektryczna	data : Maj 2014		